


Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku $L_{Aeq,T}$ v denní a noční době
ve vztahu k charakteristickému letovému dni

Rok 2024: interval měření 1. 1. 2024 0:00:00 až 1. 1. 2025 0:00:00

Místo měření		Výsledné hladiny $L_{Aeq,T}$ dle CHLD	
Označení	Lokalita	$L_{Aeq,16h}$ DEN	$L_{Aeq,8h}$ NOC
NMT01	Jeneč	56,9	52,1
NMT02	Červený Újezd	51,3	46,6
NMT03	Unhošť	52,4	47,5
NMT04	Pavlov	53,2	48,2
NMT05	Hostivice	44,5	39,4
NMT06	Dobrovíz	53,8	48,0
NMT07	Kněževes	55,6	50,7
NMT08	Horoměřice střed	52,5	47,8
NMT09	Praha - Přední Kopanina	54,2	49,1
NMT10	Horoměřice	52,2	47,2
NMT11	Roztoky	51,6	47,1
NMT12	Praha 17 - Řepy	48,1	36,3
NMT13	Suchdol	54,7	50,4
NMT14	Malé Kyšice	52,5	47,7

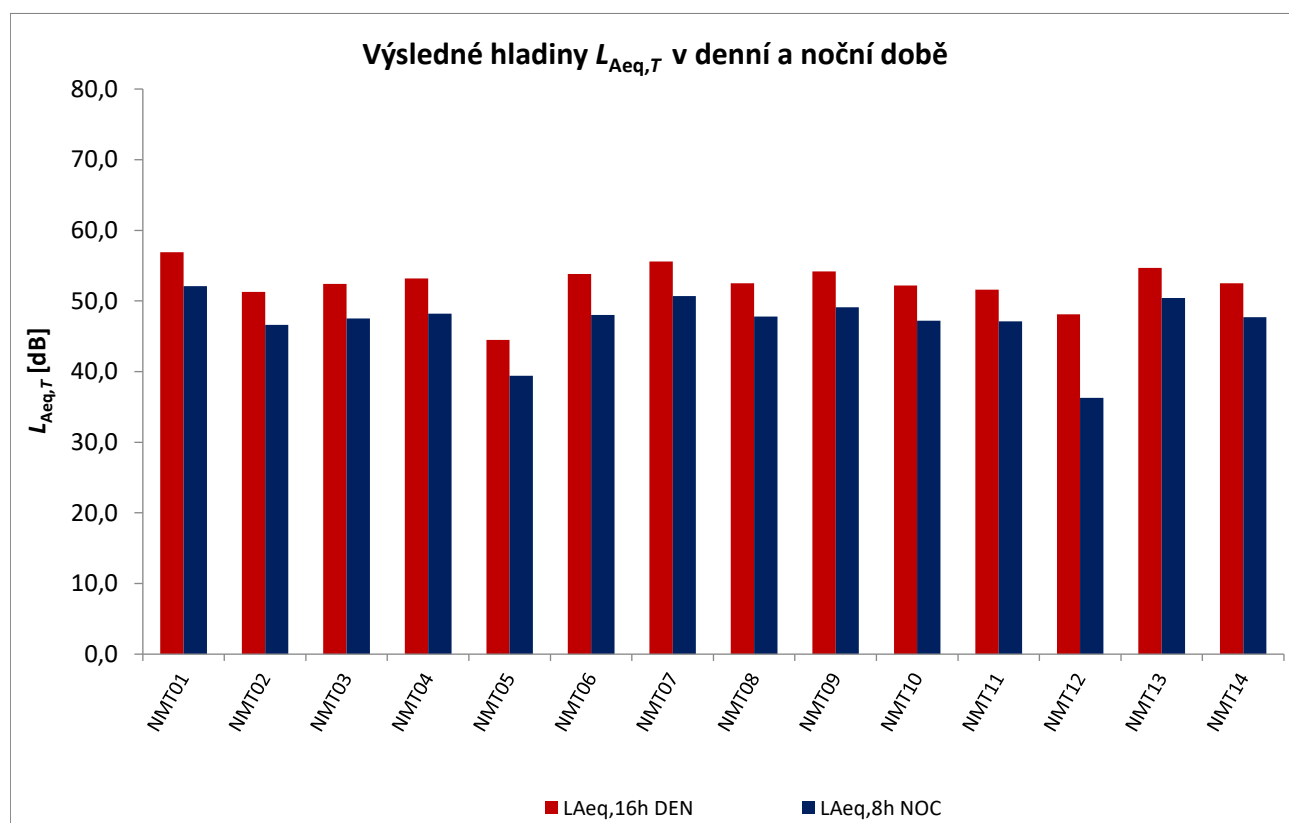

Uvedené hladiny akustického tlaku $L_{Aeq,T}$ jsou stanoveny pro denní a noční dobu v souladu s charakteristickým letovým dnem (CHLD) pro rok 2024, z hodnot průměrné zvukové expozice jednotlivých kategorií letadel v měřené lokalitě ve sledovaném období a počtu pohybů v období květen až říjen (184 dnů). Postup vyhodnocení je v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306.

Celková rozšířená nejistota měření je $\pm 2,5$ dB. Nejistota měření byla stanovena podle interního postupu IP_01_1 zkušební laboratoře v souladu s ČSN ISO 20906 a Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306. Je stanovena z kombinované standardní nejistoty uc , násobené koeficientem $k = 1,96$ pro normální rozdělení a 95% konfidenční interval střední hodnoty.